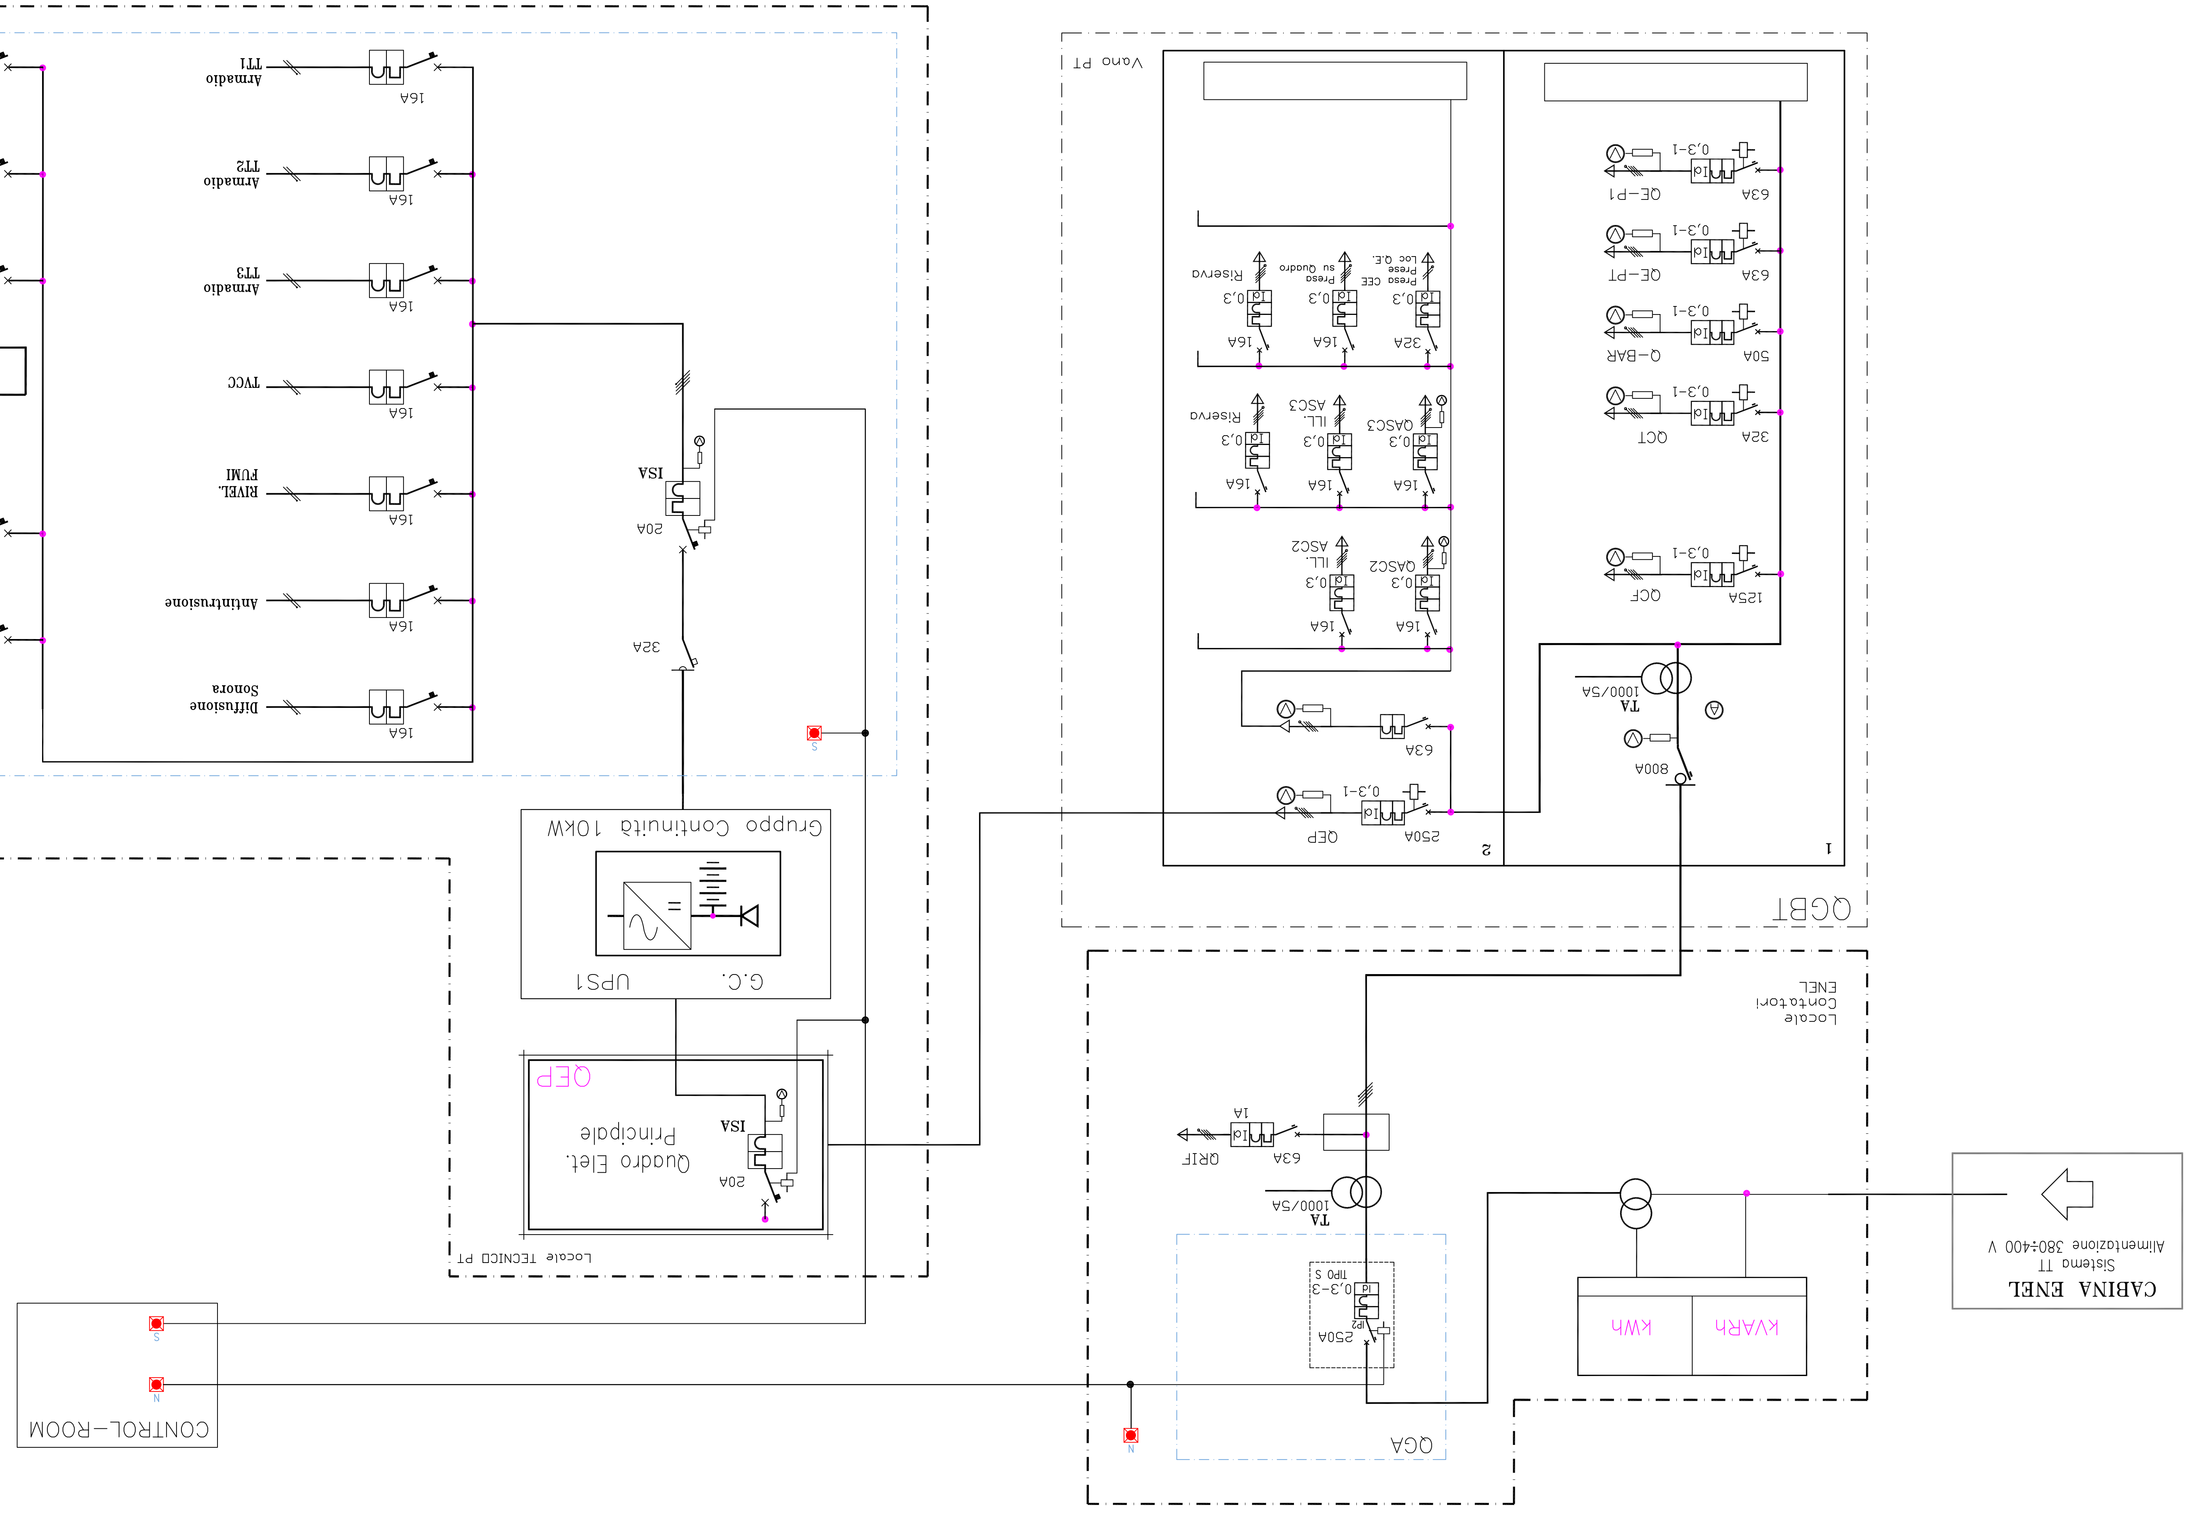

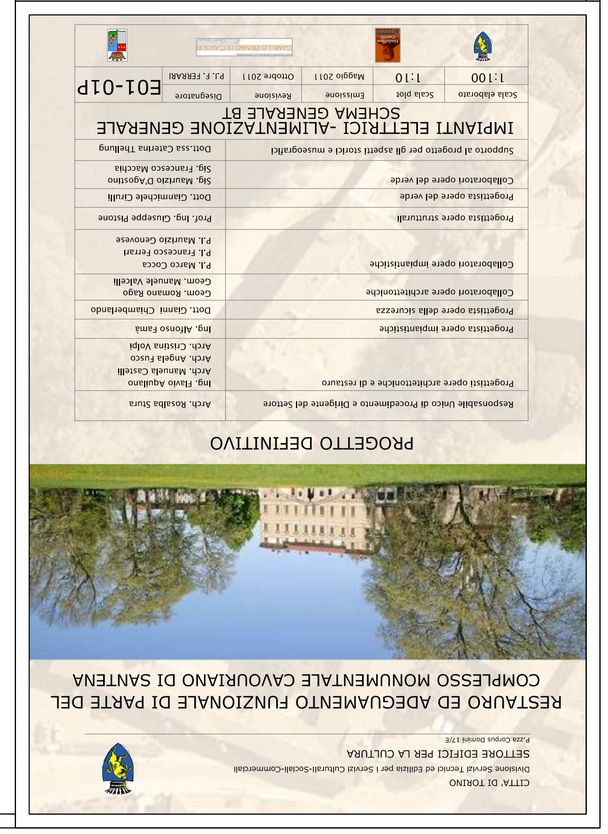

Legendo	
	Quadro Elettrico
	Cavi di alimentazione
	Pulsante di disalimentazione

NOTE

1– Icc presunta di punto di consegna ENEL
trifase Icc= 15kA
monofase Icc=.....A

Impianto di terra esistente in tondini d'acciaio zincato interrati
AMPLIARE L'IMPIANTO DI TERRA

L'area Ristorante–Foresteria dovrà essere predisposta nelle tubazioni elettriche principali e portate dall'ufficio ENEL per giungere al covedio C.
I contatori esistenti esterni dovranno essere rimossi e dovrà essere realizzato un nuovo ingresso come indicato in planimetria. Le lavorazioni di sistemazione delle linee esterne dovranno essere concordate con ENEL.

- Pulsante disalimentazione energia della Rete ENEL (N)
- Pulsante disalimentazione Servizi di Sicurezza

L'azionamento dei pulsanti N–S, pone fuori tensione tutti i circuiti ad eccezione:
– rimangono in tensione i cavi che vanno dalla UPS al quadri QSS
I pulsanti sono ubicati tutti nella control–room ed all'ingresso dei locali interessati.

le correnti indicate sugli interruttori sono "correnti regolate".

La linea di alimentazione del quadro Elettrico del BAR dovrà contenere un analizzatore di rete per la misura dell'energia (kWh) e degli altri parametri elettrici.

Legenda						
Responsabile Unico di Procedimento e Dirigente del Settore	Arch. Isolina Sura					
Progettista opere architettoniche e di restauro	Ing. Flavio Aquilano Arch. Michele Cuccolò Arch. Angela Fusco Arch. Cristina Voglì					
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Farul					
Progettista opere della sicurezza	Dott. Ciamil Ciamberlando					
Collaboratori opere architettoniche	Coord. Ilumino Ugo Geom. Manuele Valetti					
Collaboratori opere impiantistiche	P.I. Marco Cocca P.I. Francesco Ferrari P.I. Maurizio Genovese					
Progettista opere strutturali	Prof. Ing. Giuseppe Pistone					
Progettista opere del verde	Dott. Caterina Chiesa					
Collaboratori opere del verde	Dott. Agr. Maurizio D'Agostino Dott. Agr. Francesco Macchia					
Supporto al progetto per gli aspetti storici e museografici	Dott.ssa Caterina Tiburgo					

IMPIANTI ELETTRICI -ALIMENTAZIONE GENERALE
SCHEMA GENERALE BT

Scala elaborato	Scala plot	Emissione	Revisione	Designatore	EO1-01P
1:100	1:10	Maggio 2011	Ottobre 2011	P.I.F.: FERRARI	

CONSULENZE CONCORSUALI