



Allegato N° 8

CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI
SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI
torino
Action line for

**MANTUTENZIONE STRAORDINARIA
SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO
CORSO REGINA MARGHERITA 330
E VIA CORRADINO 5**

Gruppo di lavoro civile ufficio tecnico:
Ing. Laura IRRAME
p.i. Mauro RAIMONDO

Progetto architettonico
Ing. Laura IRRAME

Progetto impianti
p.i. Mauro RAIMONDO

Coordinat. della sicurezza in fase di
progettazione di sensi D.L. 81/2008 s.m.i.
Ing. Laura IRRAME


Responsabile del procedimento e
Dirigente Settore Tecnico
arch. Dono SARZI

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO Gruppo servizi igienici blocco D
Torretta lato piscina Piano secondo
Progetto impianto idrico sanitario
impianto elettrico ed estrazione aria


SCALA 1-50

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO	ELABORATO
0	EMISSIONE	NOV. 2012	IL		03
1					
2					
3					
4					

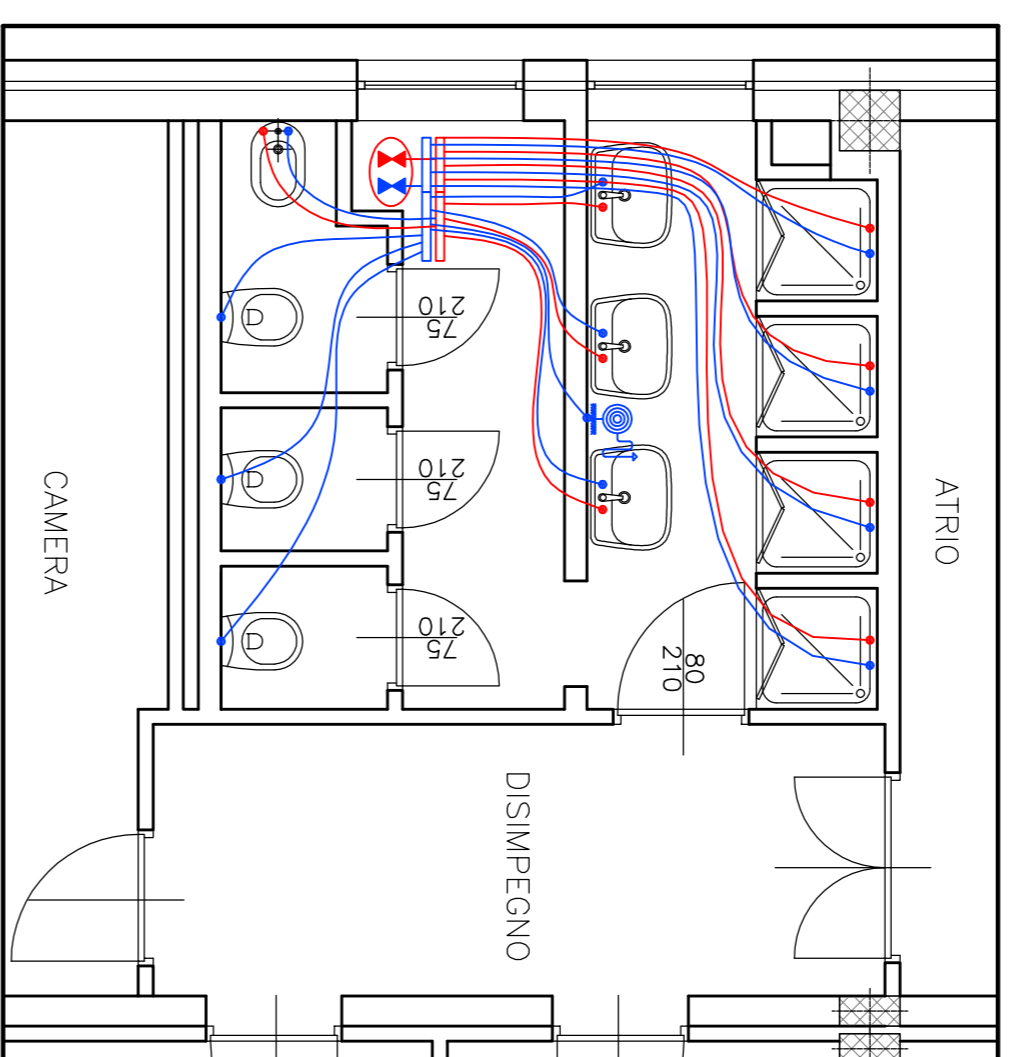


LEGENDA IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA

	VALVOLE DI INTERCETTAZIONE
	COLLETTORI COMPLEANNE
	TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANIFARIA IN MULTISTRATO
	TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE IN MULTISTRATO
	LANCIA DI LAVAGGIO
	DIAMETRO ADDUZIONI SINGOLI APPARECCHI SINGOLI SINGOLI APPARECCHI: ø17/2"

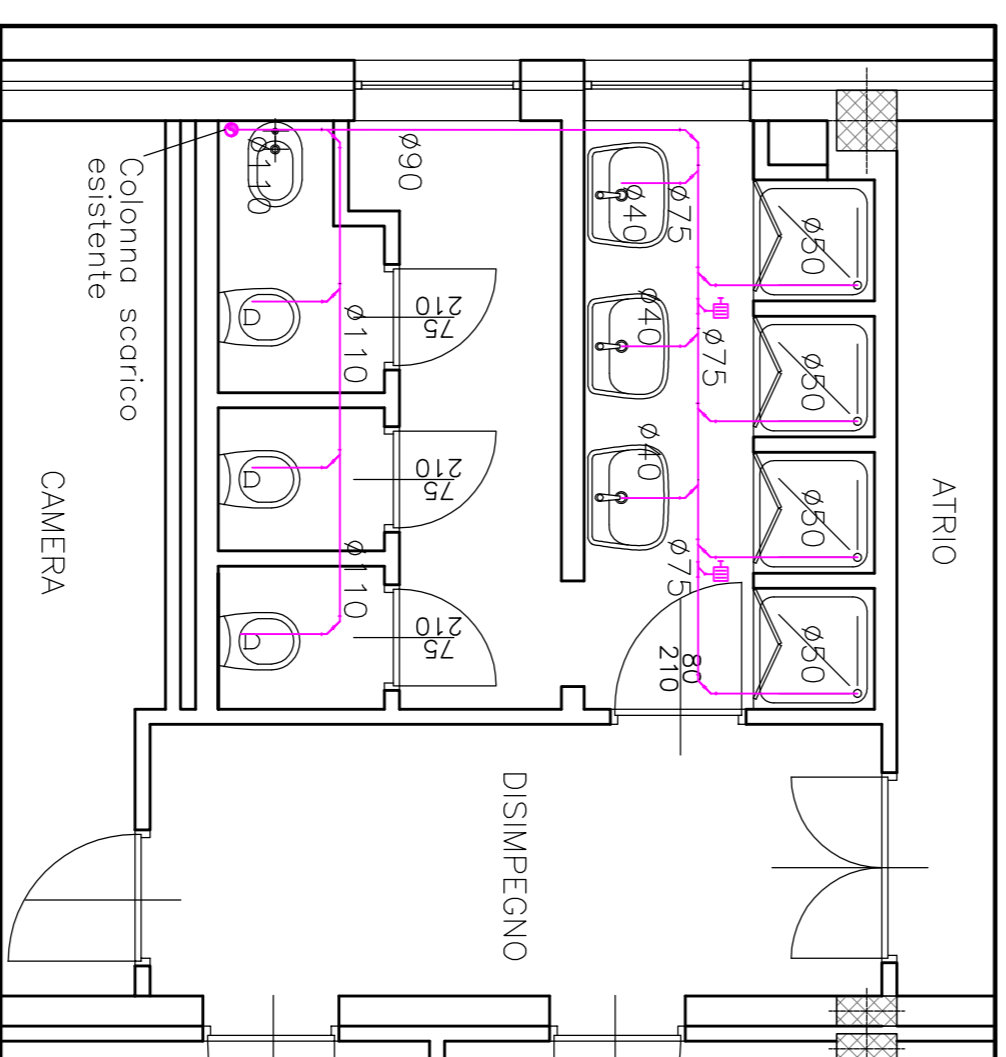


LEGENDA SCARICHI FOGNATURE NERE

	TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA'
	TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SCARICHI A SIFONITO AUTOMANESCA
	TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SCARICHI A PAVIMENTO
	PIELETTA SIFONATA
	DIAMETRO SCARICHI SINGOLI APPARECCHI LAVABO: ø40
	PIELETTA A PAVIMENTO: ø110

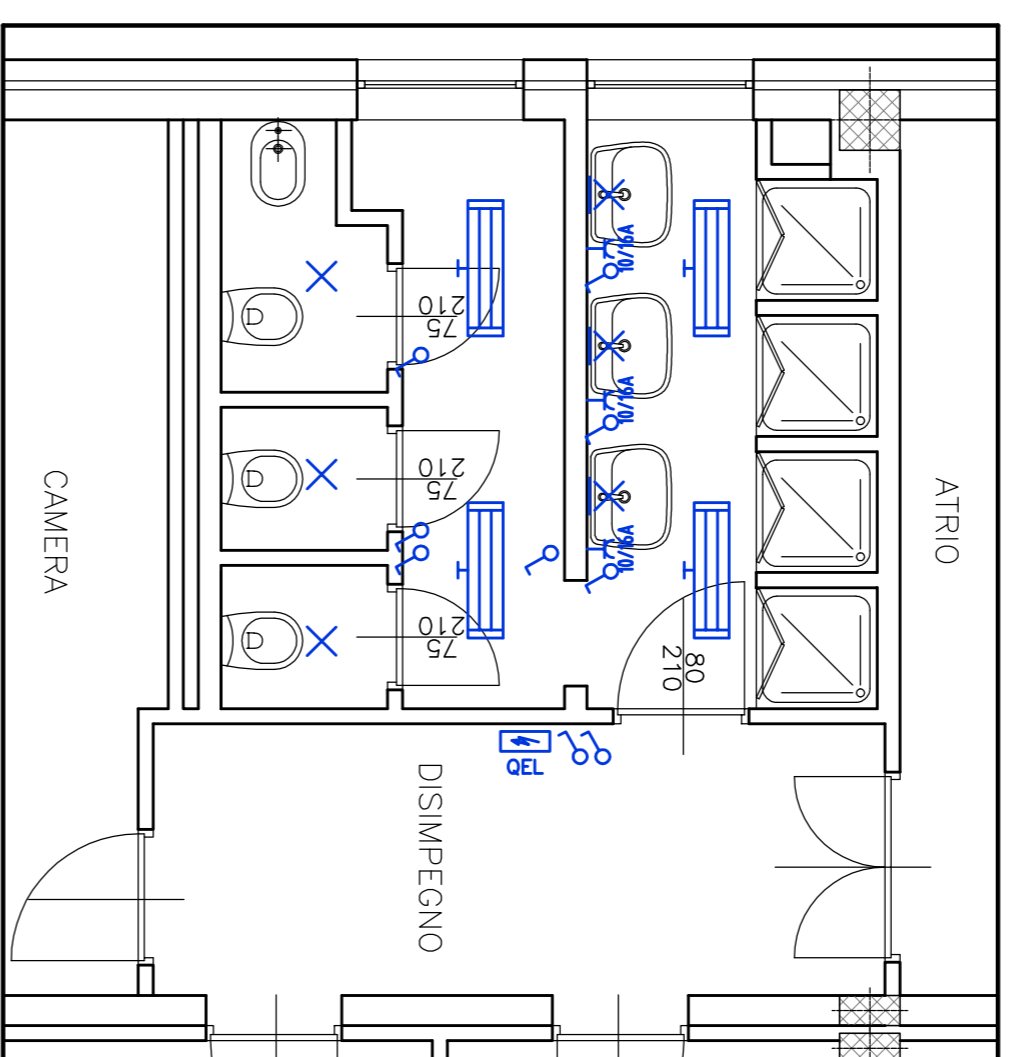

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO ED ESTRAZIONE ARIA

	QUADRO ELETTRICO DI LOCALE ESISTENTE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE FUC DA INCASSO NEL CONTROSSIFITTO DOTATO DI SCHERMO DI PROTEZIONE IN VETRO (ESISTENTE)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE FUC DA SPURONE DOTATO DI SCHERMO DI PROTEZIONE IN POLICARBONATO/VERRO
	INTERRUTTORE LUMINOSI COMPLETO DI SCATOLA ESTERNA, SUPERIORE, PIACCA DI FINITURA E FRITTO - TUBAZIONE IN PVC ø20 CONDUTTORE NOV-K 2(1x1,5mm ²) SOPRA SPECCHIO
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE 1X18W GRADO DI PROTEZIONE P40
	GRUPPO PRESA F.M. COMPLETA DI CONTENITORE PORTAFRATTO PER 3 MODULI, SUPERIORE, PIACCA N°1 PRESA LINEARE 10/16A CONDUTTORE NOV-K 2(1x2,5mm ²) IN PE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO FM - LUCE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE 1X28W GRADO DI PROTEZIONE P44 (ESISTENTE)
	APPARECCHIO ILLUMINANTE FLUORESCENTE 2X18W GRADO DI PROTEZIONE P44 (ESISTENTE)
	RIELVATORE DI PRESSIONE
	ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSALE PER ESTRAZIONE IN CONDOTTO CONDUTTORE NOV-K 1(x2,5 mm ²) COMANDO DAL RELVATORE DI PRESSIONE - SPEGNIMENTO RITARDATO MEDIANTE TEMPORIZZAZIONE
	GRIGLIA DI ESPULSIONE ARIA E BOCCHETTA DI ESTRAZIONE ARIA
	VALVOLE DI ESTRAZIONE ARIA 150 mc/h

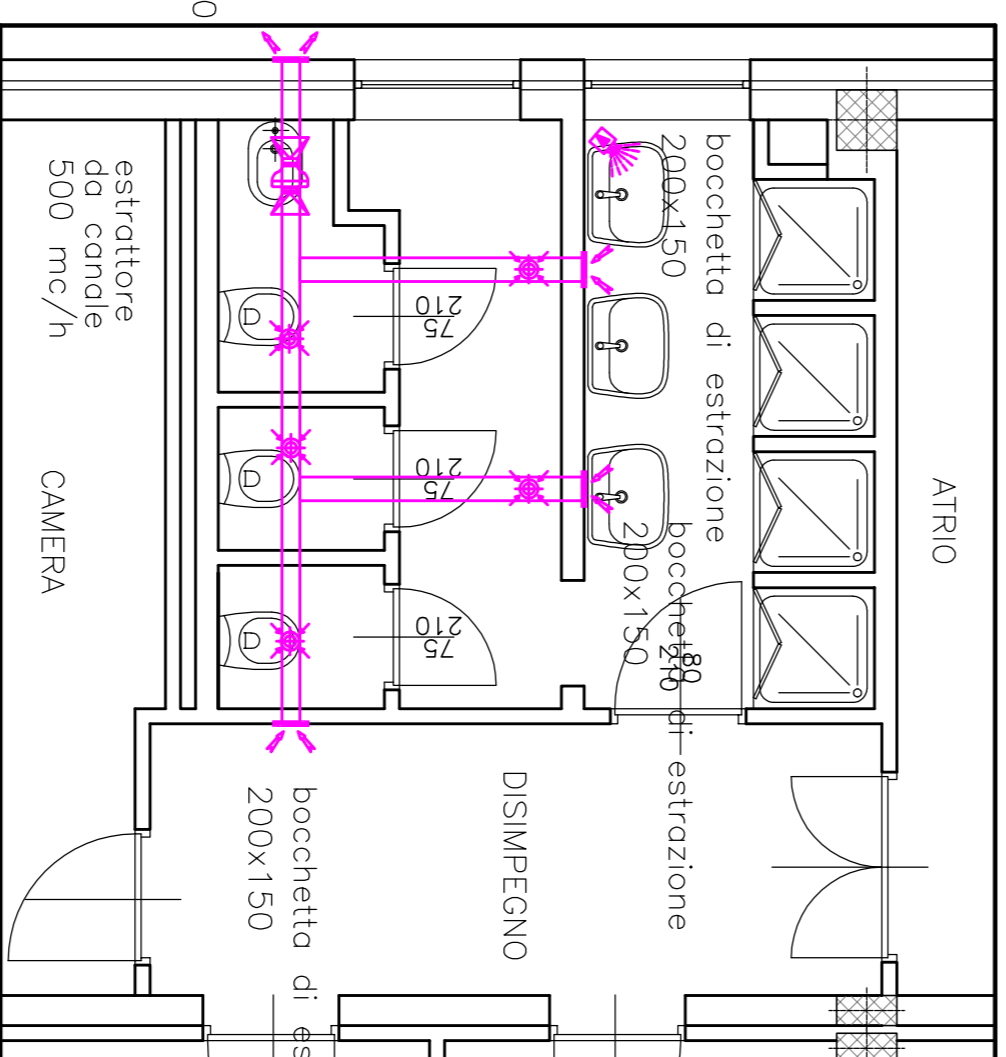

GRIGLIA DI ESPULSIONE ARIA 200X200

estrattore da conole 500 mc/h

bocchetta di estrazione 200x150

bocchetta di estrazione 200x150