Da Quadro:	Quadro I.P. n. 24-121 - c.so M. D'Azeglio, 102
Partenza:	F C-0
Cavo [mm²]:	—
Lunghezza [m]:	—
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarita':	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

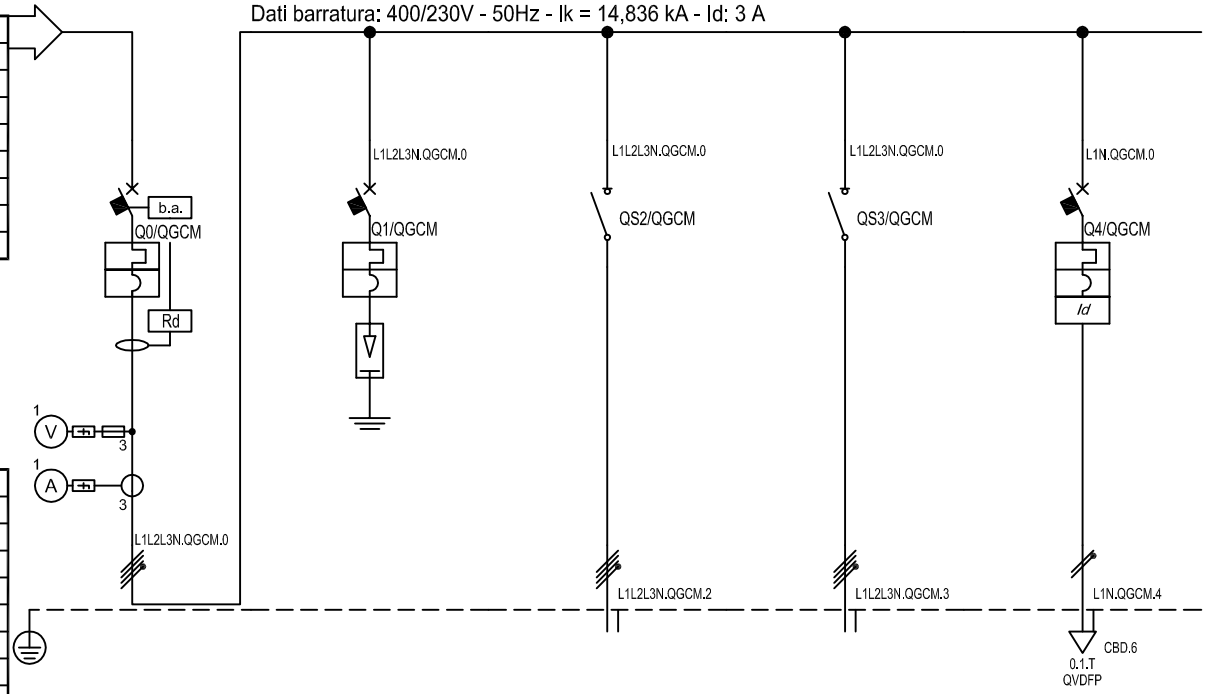

NOTA: TUTTE LE APAPRECCHIATURE ELETTRICHE (INTERRUTTORI E SEZIONATORI) DOVRANNO ESSERE DOTATI DI CONTATTO DI STATO CABLATI E LASCIATI DISPONIBILI IN MORSETTIERE IN MODO DA CREARE UN UNICO CONTATTO DI ALLARME CUMULATIVO

Distribuzione:	
Rt [ohm]:	
Icc Max [kA]:	15
Tens. Nominale [V]:	400
Polarità:	
Frequenza [Hz]:	50
c.d.t. in ingresso [%]:	
Grado di protezione IP:	55

Sigla utenza		QGCM C-0	QGCM C-1	QGCM C-2	QGCM C-3	QGCM C-4		
Descrizione			SPD Cl. I+II Up 1,5kV	Impianto di Illuminazione Esistente	Quadro smistamento Illuminazione di Sicurezza	Quadro Elettrico Via di Fuga Parco		
POTENZA CONTEMPORANEA	[kW]	117	0	60	56	1,247		
CORRENTE (Ib)	[A]	199	0	96	97	6		
CosFi		0,9	---	0,9	0,9	0,9		
COEFF. DI CONTEMPORANEITA'	[%]	100	100	100	100	100		
SCHEMA FUNZIONALE								
PROTEZIONE	MARCA	---	---	—	—	---		
	MODELLO	---	Cl.I+II -Up 1,5 kV	—	—	---		
	ESECUZIONE	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa		
	TIPOLOGIA	MagnetoTermicoDiff.	SPD+MagnetoTermico	Sezionatore	Sezionatore	MagnetoTermicoDiff.		
	In max/min/Reg. [A]	250/175/250	---/---/80	—/—/250	---/---/250	---/---/16		
	Im max/min/Reg. [A]	2.500/1.250/2.500	---/—/640	—/—/---	—/—/---	---/---/160		
	P.d.I. / Curva [kA]	25 / N.C.	25 / C	— /	--- /	10 / C		
	Id max/min/Reg./Classe [A]	10,00/0,03/3 - Cl. A	---	—	—	0,3 - Cl. A		
DISTRIBUZIONE		Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N		
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE	[%]	0,03	0,03	0,08	1,24	2,34		
VOLTMETRO / AMPEROMETRO								
LINEA	SIGLA	---	---	FG7R/N07 V-K PE	FG7R/N07 V-K PE	FG7OR		
	LUNGHEZZA [m]	---	---	5	150	140		
	POSA	---	---	143/4U12_/30/0,8	143/4U12_/30/0,8	143/3M13_/30/0,8		
	K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)	---	---	0,800	0,800	0,800		
	Sezione [mmq]	---	---	4(1x95)+(1PE50)	4(1x120)+(1PE70)	1(3G6)		
	Portata (Iz) [A]	---	---	262	306	50		

NOTA:

TITOLO

Quadro Generale Impianto 2

Quadro I.P. n. 24-121 - c.so M. D'Azeglio, 102

Schema Unifilare

CODICE QGCM

PREFISSO QGCM

STUDIO TECNICO CONDEMI
PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI
PER. IND. DOMENICO CONDEMI
SEDE LEGALE: VIA ANTONELLI 11, 10099 S. MAURO T.SE
P.IVA: 10850930010
MOBILE: 338 - 17.94.744
FAX: 011 - 04.33.595
MAIL: PICONDEMI@YAHOO.IT