


Da Quadro: Quadro I.P. n. 24-681 - via Tiziano, 41
Partenza: F-C0
Cavo [mm <sup>2</sup> ]: 4(1x185)+(1PE95)
Lunghezza [m]: 2
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
Polarità: Quadrifilare
Tipo morsetto: Quadrifilare
Numerazione morsetto:

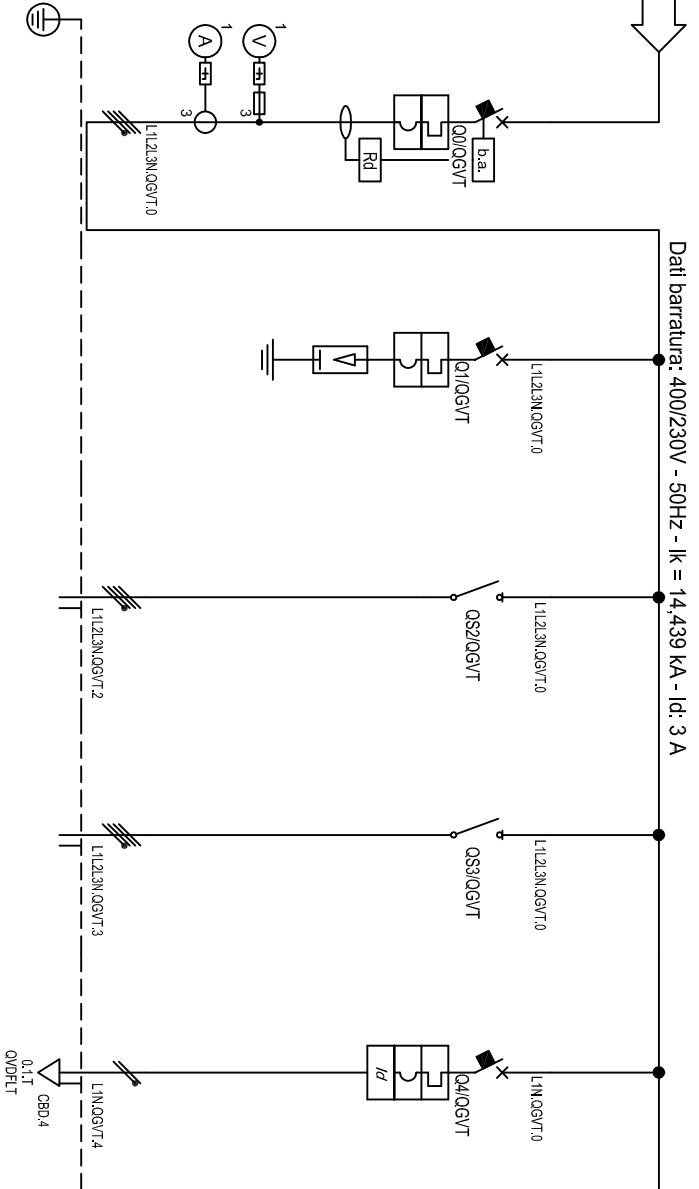

**NOTA:** TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE (INTERRUTTORI E SEZIONATORI) DOVRANNO ESSERE DOTATI DI CONTATTO DI STATO CABLATI E LASCIATI DISPONIBILI IN MORSETTIERE IN MODO DA CREARE UN UNICO CONTATTO DI ALLARME CUMULATIVO

Distribuzione:
Rt [ohm]:
Icc Max [kA]: 14.601
Tens. Nominale [V]: 400
Polarità:
Frequenza [Hz]: 50
c.d.t. Ingresso [%]:
Grado di protezione IP: 40
Sigla utenza
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]: 120
CORRENTE (Ib) [A]: 204
CosFi: 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]: 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA
In max/min/Reg. [A]: 2500/1250/2500
I <sub>m</sub> max/min/Reg. [A]: 2500/1250/2500
P.d.I. / Curva [kA]: 25 / N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]: 10/000/03/3 - Cl. A
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]: 0,08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]:
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmq]:
Portata (Iz) [A]:

	OGVT C-0	OGVT C-1	OGVT C-2	OGVT C-3	OGVT C-4
	SGP	SGP	Impianto di illuminazione	Quadro smistamento	Quadro Elettrico
		Cl. H1I <sub>up</sub> 1,5kV	Esistenze	Illuminazione di Sicurezza	Via di Fuga Locali tecnici
	120	0	60	59	1.247
	204	0	96	102	6
	0,9	--	0,9	0,9	0,9
	100	100	100	100	100
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa	Esecuzione Fissa
	Magneti termicodiff.	SPD-Magneti termico	Sezionatore	Sezionatore	Magneti termicodiff.
	2500/1250/2500	--/--/80	--/--/250	--/--/250	--/--/16
	2.500/1.250/2.500	--/--/640	--/--/--	--/--/--	--/--/160
	25 / N.C.	25 / C	-- /	-- /	10 / C
	Id max/min/Reg./Classe [A]				0,3 - Cl. A
	10/000/03/3 - Cl. A				Monofase L+N
	Quadrifilare	Quadrifilare	Quadrifilare	Quadrifilare	Monofase L+N
	0,08	0,08	0,13	1,36	0,61
	--	--	FG/RND7 Yk PE	FG/RND7 Yk PE	FG7OR
	--	--	5	5	20
	--	--	1434U12 /300/7	1434U12 /300/7	1433M13 /300/8
	--	--	0,700	0,700	0,800
	--	--	4(1x120)+(1PE70)	4(1x120)+(1PE70)	1(3x4)
	--	--	288	288	39

TTTOLIO  
**Quadro Generale Impianto 1**  
Quadro I.P. n. 24-681 - via Tiziano, 41  
Schema Unifilare